



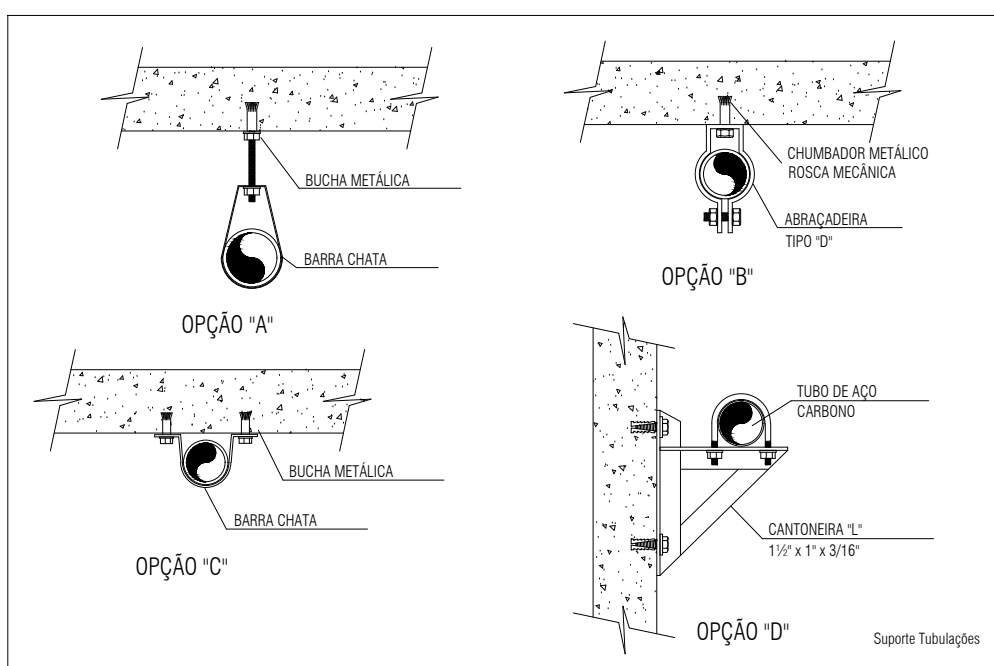


















TABELA 1 – NBR 13434-2 – DIMENSÕES DAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO
EXCETO E

SINAL	FORMA GEOMÉTRICA	COTA (mm)	DISTÂNCIA MÁXIMA DE											
			4	6	8	10	12	16	18	20	24	28	30	
PROIBIÇÃO		D	101	151	201	252	303	353	404	505	606	706	757	
ALERTA		L	136	204	272	340	408	476	544	612	680	816	915/1019	
ORIENTAÇÃO SAÍDA		L	89	134	179	224	268	303	358	402	447	537	626	671
SILVAMENTO EQUIPAMENTOS		H (L=2H)	63	95	136	158	190	221	253	285	336	379	443	474

1) AS DIMENSÕES(COTAS) APRESENTADAS SÃO VALORES MÍNIMOS DE REFERÊNCIA PARA AS DISTÂNCIAS DIVERSAS.



IDENTIFICAÇÃO DAS SINALIZAÇÕES (dimensões em milímetros)			
			
 INDICAÇÃO DE SENTIDO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA ESCOTAS DE EMERGÊNCIA	 INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, A SER UTILIZADA EM CASO DE FUMAÇA ACUMULADA	 INDICAÇÃO DO SENTIDO DE FUGA DE GÁS NO INTERIOR DE EDIFÍCIO, RECOMENDADA EM CASO DE INCÊNDIO	 INDICAÇÃO DO SENTIDO DE FUGA DE GÁS NO INTERIOR DE EDIFÍCIO, RECOMENDADA EM CASO DE INCÊNDIO
 INDICAÇÃO DE SAÍDA DE MANEIRO COM PICTOGRAMA FOTO-LINGUAGEM SAÍDA	 INDICAÇÃO DE PROIBIDO DE FUMAR EM ÁREAS DE FUMAGEM E FUMIGADOR	 INDICAÇÃO DE PROIBIDO DE FUMAR EM ÁREAS DE FUMAGEM E FUMIGADOR	 INDICAÇÃO DE PROIBIDO DE FUMAR EM CASO DE EMERGÊNCIA
 AVISADOR SÔNORO	 ACORRADOR MANUAL DE ALARME	 INDICAÇÃO DE PROIBIDO DE FUMAR EM CASO DE EMERGÊNCIA	 AVISOS DE EMERGÊNCIA COM SINALIZAÇÃO DE INTERIORES

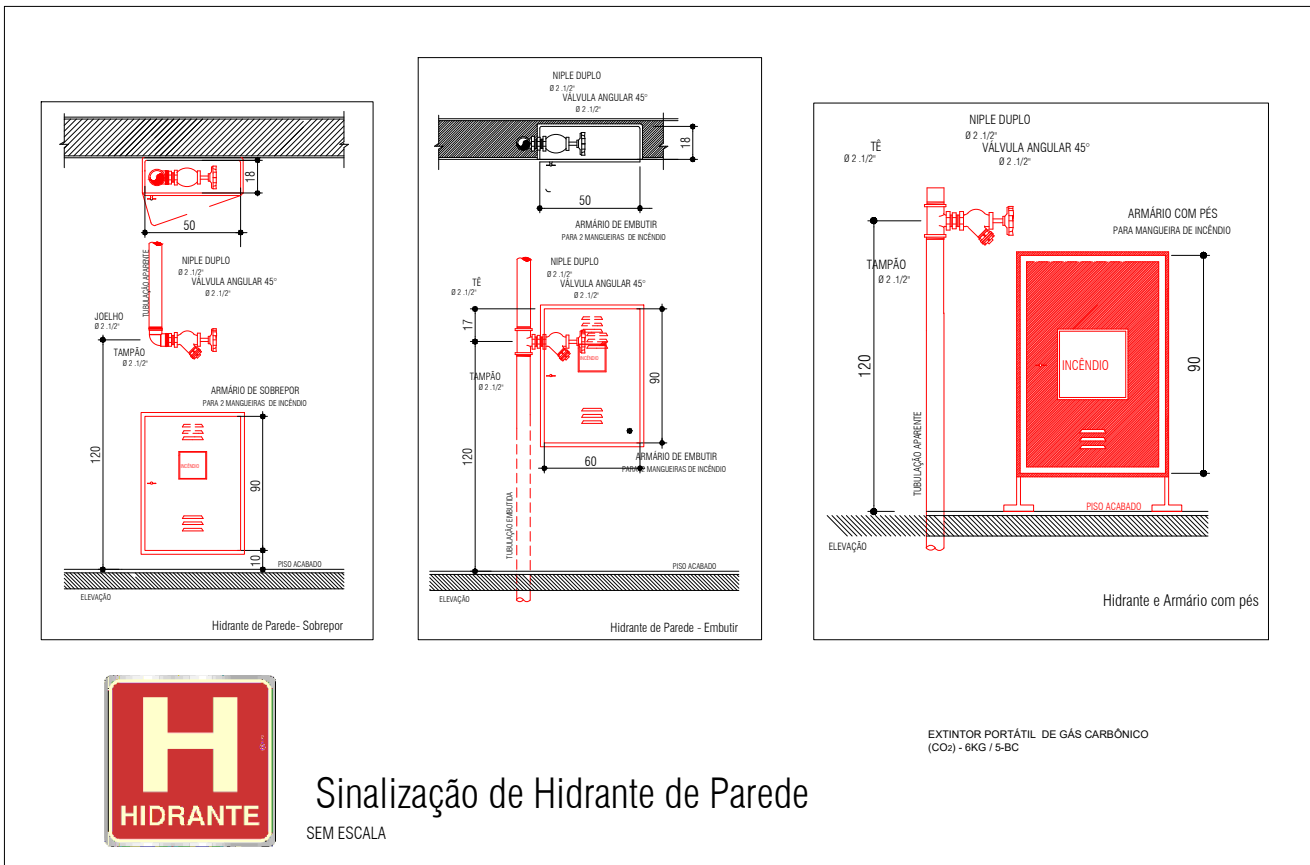
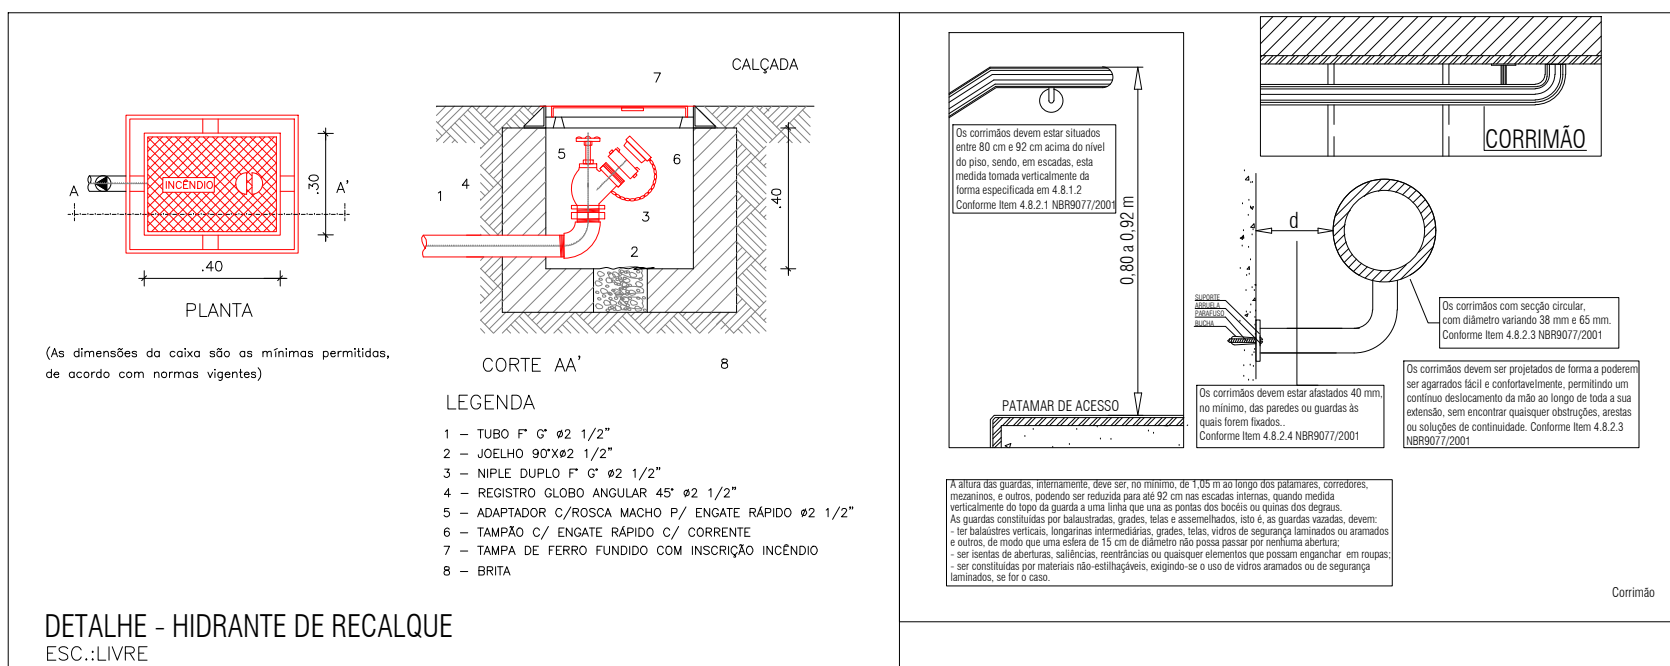


TABELA 2 - Situação de orientação e salvamento		
12		Indicação de saída (frequente ou eventual) de uma sala de emergência Distância máxima = 2,0 m
13		Indicação de saída (frequente ou eventual) de uma sala de emergência Distância máxima = 2,0 m
14		Indicação de saída (frequente ou eventual) de uma sala de emergência e de saída para o exterior (frequente ou eventual)
16		Indicação de saída (frequente ou eventual) de uma sala de emergência e de saída para o exterior (frequente ou eventual)
17		Indicação de saída (frequente ou eventual) de uma sala de emergência e de saída para o exterior (frequente ou eventual)
19		Indicação de saída (frequente ou eventual) de uma sala de emergência e de saída para o exterior (frequente ou eventual)
30		Indicação de saída (frequente ou eventual) de uma sala de emergência e de saída para o exterior (frequente ou eventual)

