


Lista de materiais - Térreo	
Preventivo	
Incêndio	
Extintor portátil	
Extintor PQS 6kg ABC	4 pc
Iluminação de emergência	
Autônoma 30 LED's 80 lumens	24 pc
Sinalização de emergência	
Placa fotoluminescente extintor de PVC 15x15cm	13 pc
Placa fotoluminescente rota de fuga seta para direita de PVC 24x12cm	6 pc
Placa fotoluminescente saída seta para cima de PVC 25 x 16cm	1 pc
Placa fotoluminescente saída seta para esquerda de PVC 24x12cm	5 pc
Placa proibido colocar materiais de PVC 20 x 20cm	4 pc


Legenda das indicações - Térreo	
EXT PQS 6Kg ABC	Extintores portáteis - EXT PQS 6Kg ABC
IE	Iluminação de emergência - Autônoma 30 LED's 80 lumens
SE	Sinalização de emergência - Placa rota de fuga seta para direita de PVC 24x12cm
SE	Sinalização de emergência - Placa rota de fuga seta para esquerda de PVC 24x12cm
SE	Sinalização de emergência - Placa saída seta para cima de PVC 25 x 16cm
SE	Sinalização de emergência - Rota de fuga - direção a seguir
SE	Sinalização de emergência - Rota de fuga - saída final
SI	Sinalização de emergência - Sinalização de solo para equipamentos de combate a incêndio

Legenda - Térreo	
Autônoma 30 LED's 80 lumens	
Extintor PQS 6kg ABC	
Placa extintor de PVC 15x15cm	
Placa rota de fuga seta para direita de PVC 24x12cm	
Placa rota de fuga seta para esquerda de PVC 24x12cm	
Placa saída de PVC 24x12cm	
Placa saída seta para cima de PVC 25 x 16cm	
Rota de fuga - direção a seguir	
Rota de fuga - saída final	

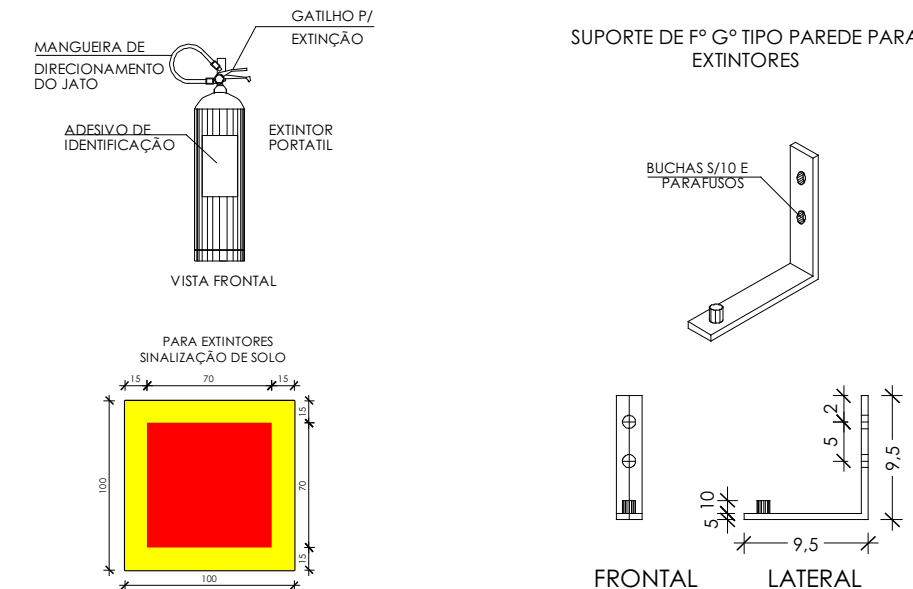

#### NOTAS GERAIS

- 1.CONFERIR MEDIDAS EM OBRA
- 2.MEDIDAS EM METRO, EXCETO QUANDO INDICADO
- 3.AS COTAS PREVALECEM SOBRE O DESENHO
- 4.ESTE PROJETO FOI DESENVOLVIDO A PARTIR DO PROJETO DE ARQUITETURA.
- 5.PARA QUAISQUER DÚVIDAS E/OU DIVERGÊNCIAS SINALIZAR IMEDIATAMENTE
- 6.TODOS OS SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO CITADOS NESTE PROJETO, DEVEM OBEDECER AOS PRAZOS E SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO DESCRITOS EM NORMA TÉCNICA ESPECÍFICA DO CBM/AL;
- 7.AS PLACAS DE SINALIZAÇÃO DEVEM SER FOTOLUMINESCENTES;
- 8.AS PLACAS DE SINALIZAÇÃO DEVERÃO ATENDER A TODOS OS REQUISITOS PREVISTOS EM NORMA;



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA**  
Secretaria Municipal de Infraestrutura

**Projeto de Prevenção e Combate à Incêndio**

Título/ Obra: Escola lourenço de Almeida

Localização: Povoado Bálsamo, Arapiraca - AL

Proprietário/ Responsável:  

Prefeitura Municipal de Arapiraca - CNPJ: 12198693/ 0001-58

Dados do Projeto:  

Autor do Projeto

Assunto: **Projeto de Prevenção e Combate à Incêndio**

Atenção: Conferir as Medidas no Local

Desenho: SEMINFRA  
Data: 31/08/2023  
Escala: Indicada

Prancha Nº:  
**1 / 1**